


# 大流量喷头接线示意图

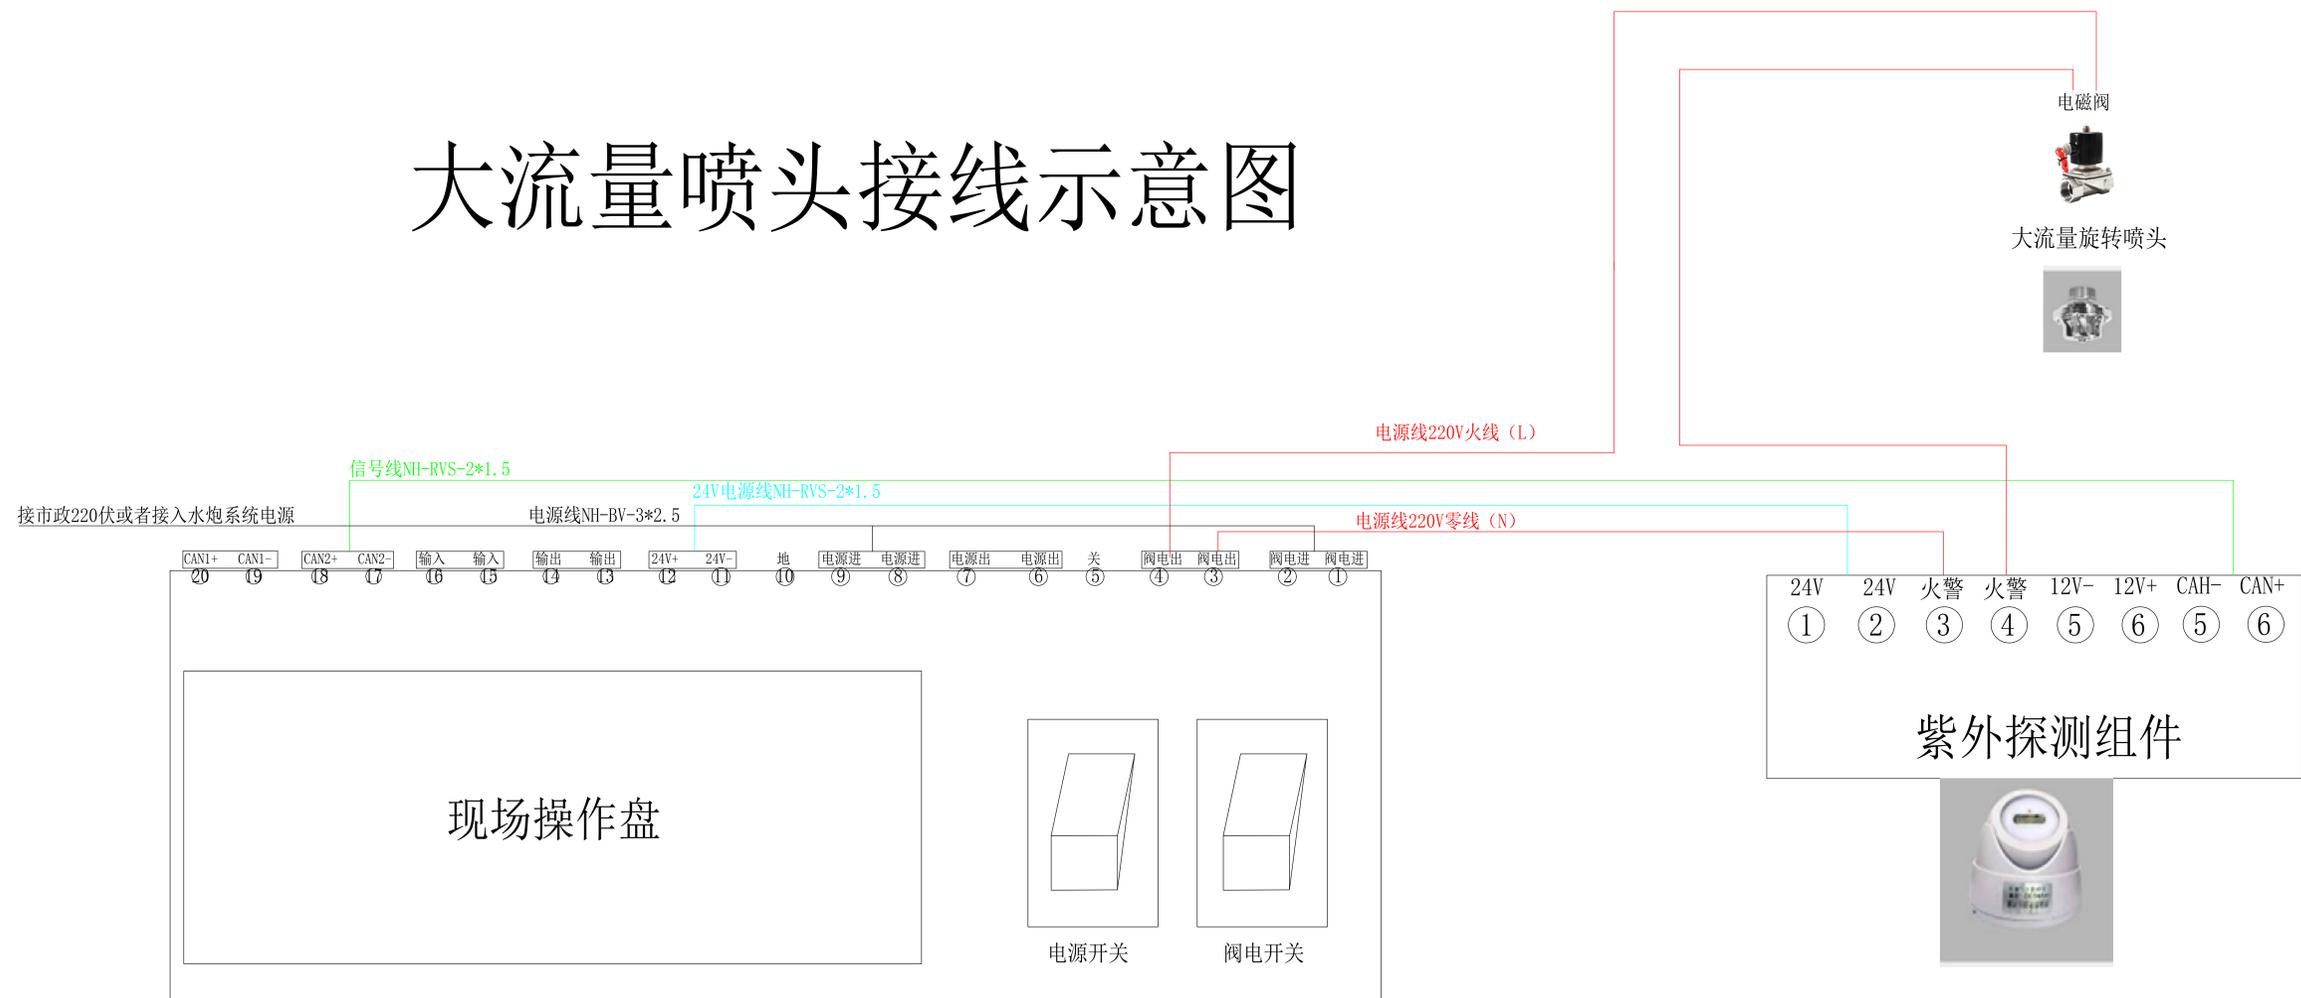

1. 1个电磁阀最多能带1-4个大流量喷头;
2. 信号线必须分极性, 手拉手结构;
3. 1个盘最多能给10个探测器供电, 超过需增加电源盘;
4. 紫外控制多个电磁阀时, 需增加24伏继电器;